


Klachtenbehandelingsprocedure integriteitsschendingen

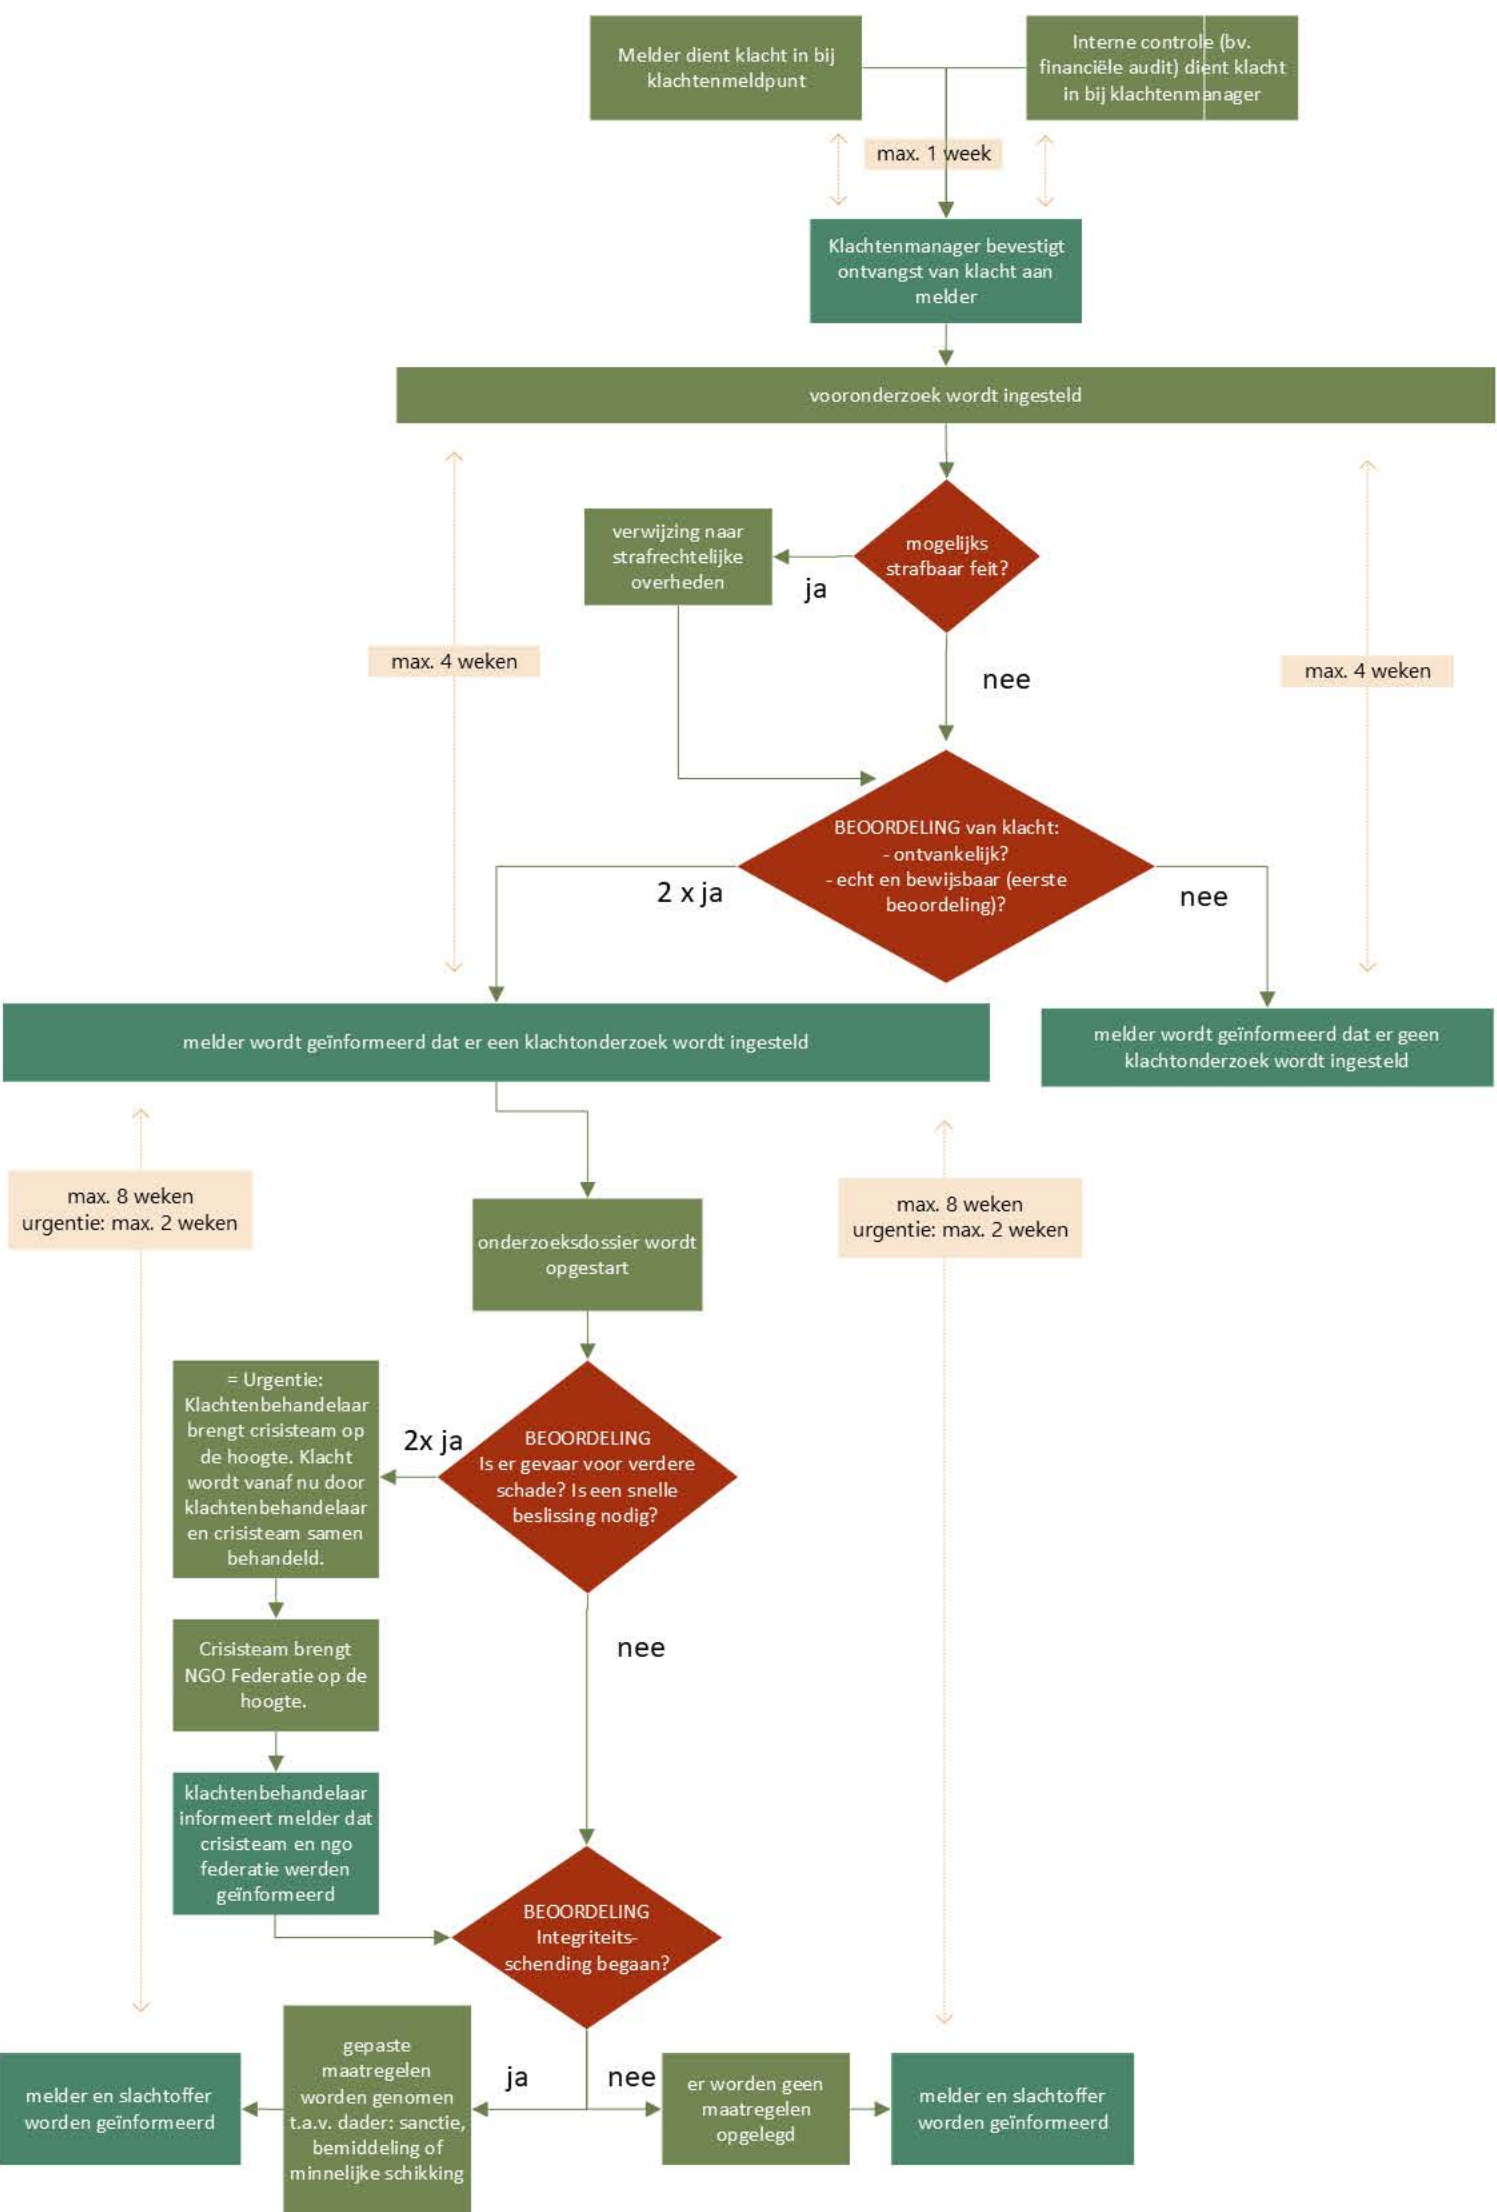

↑ ↓ = maximale doorlooptijd van deze fase